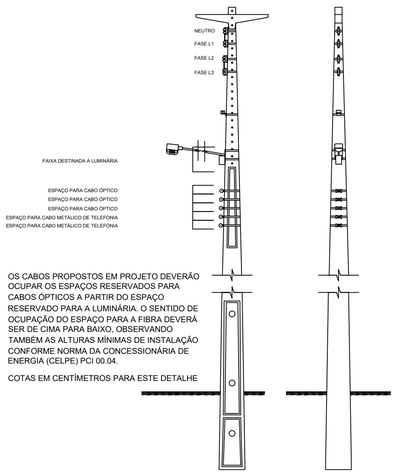

OS CABOS PROPOSTOS EM PROJETO DEVERÃO OCUPAR OS ESPAÇOS RESERVADOS PARA CABOS ÓPTICOS A PARTIR DO ESPAÇO RESERVADO PARA A LUMINÁRIA. O SENTIDO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PARA A FIBRA DEVERÁ SER DE CIMA PARA BAIXO, OBSERVANDO TAMBÉM AS ALTURAS MÍNIMAS DE INSTALAÇÃO CONFORME NORMA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (CELPE) PCI 00.04.

COTAS EM CENTÍMETROS PARA ESTE DETALHE

01 DETALHE
ESC.: SEM ESCALA

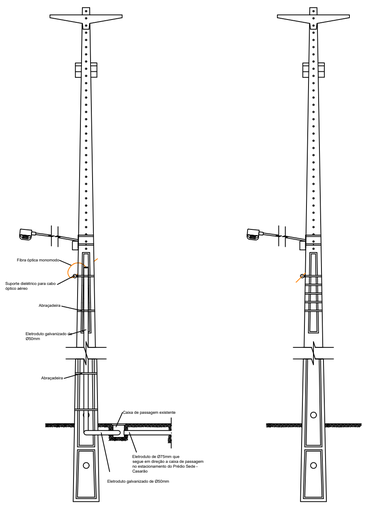

02 DETALHE
ESC.: SEM ESCALA

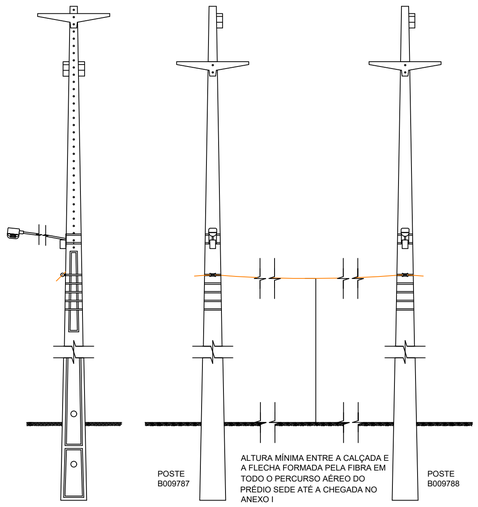

03 DETALHE
ESC.: SEM ESCALA

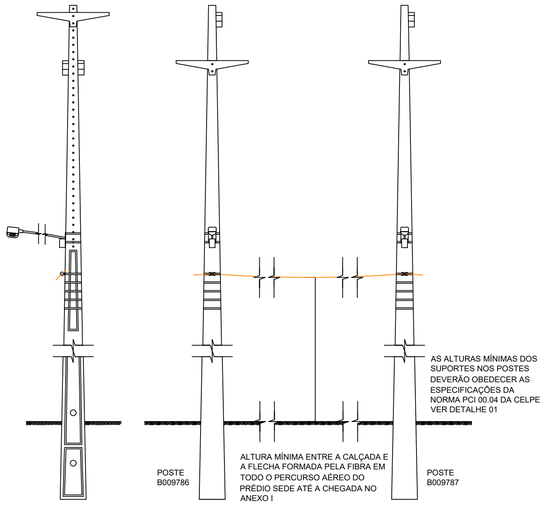

04 DETALHE
ESC.: SEM ESCALA

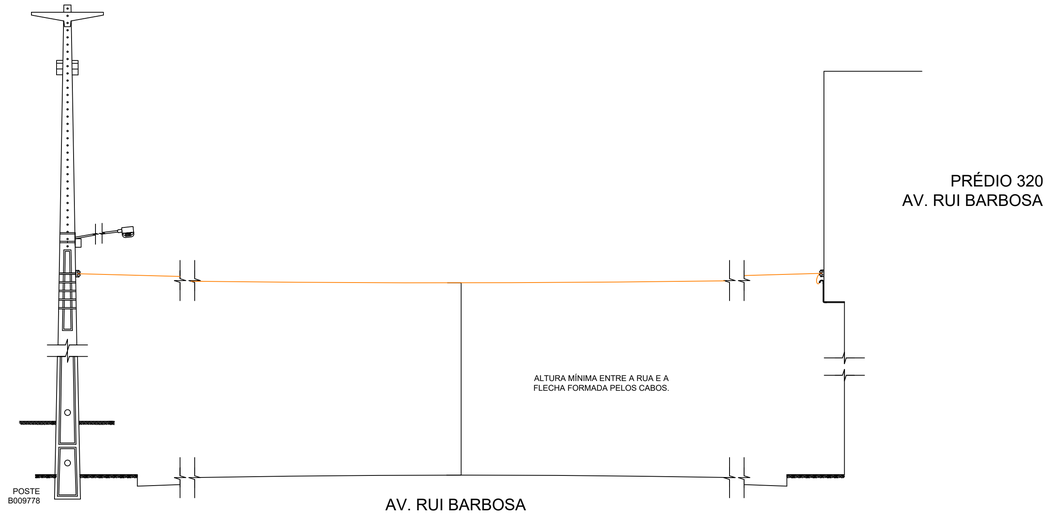

05 DETALHE
ESC.: SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

LÓGICA

ELÉTRICA

CONTROLE DE ACESSO

CFTV

DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO

OBSERVAÇÕES

- Considerar a seção de 3/4" para eletrodutos novos que não possuem suas seções indicadas em planta.
- Considerar a seção do cabo de 1,5mm² para cabos que não possuem suas seções indicadas em planta.

NOTAÇÃO DE LÓGICA E INFRAESTRUTURA

* Tipo do cabo:
W = Primário (P), Secundário (S) ou Interligação (I)
Y = UTP (U), STP (S), Fo (F), Telefônico (T), MPO (M) ou Elétrico (E)

*Tipo do encaminhamento:
FG – Ferro Galvanizado
PVC – Cloreto de Polivinil
CAN – Canaleta de PVC flexível
PERF – Perfilado em Ferro Galvanizado
ELEC – Eletrocalha em Ferro Galvanizado
DAI – Duto de Aço Inox

NOTAÇÃO DE ELÉTRICA E INFRAESTRUTURA

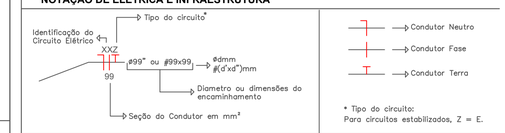

* Tipo do circuito:
Para circuitos estabilizados, Z = E.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 1160 - Derby, Recife - PE, CEP 52010-904
Fone: +55 81 3194-9200
www.tre-pe.jus.br

NIXCOMM TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA

Av. Dr. José Augusto Moreira, 525 - Sala 02, Casa Caiada, Olinda - PE, CEP 53130-410
Fone: +55 81 3222-7300
www.nixcomm.com.br e-mail: nixcomm@nixcomm.com.br

DADOS DO PROJETO

PROJETO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TRE-PE

LOCALIZAÇÃO

Av. Agamenon Magalhães, 1160 - Derby, Recife - PE, 52010-904

ARQUIVO	08 - TRE-PE-PRJ01083 - 2018-06-13 - Projeto da Rede Logica - Interligação Entre os Prédios - Detalhes				
DATA	JUNHO/2018	**VERSÃO**	03	**ETAPA**	PROJETO EXECUTIVO
DESENHO	Danielle Oliveira				
CO-RESPONSÁVEL	Annie Silva Henrique Pereira				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	**Hermes Aguiar Sodré** CREA: 180.127.288-3				

RLO **REDE LÓGICA**	**PROJETO** PROJETO DATA CENTER - TRE-PE		**RLO 03**
	TÍTULO PROJETO DA REDE LÓGICA - INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS - DETALHES	**ESCALA** SEM ESCALA	

Modificações sem o direito provimento do laudo técnico dos autores, serão de inteira responsabilidade do cliente, isentando os autores do co-responsabilidade do projeto. Não é permitido a cópia total ou parcial deste documento sem a autorização por escrito dos autores.